



RAPPORT D'ESSAI

Qualité de l'Air Mesure des concentrations de NO₂ et de SO₂

Réalisé par

BUREAU VERITAS
685, Rue Georges Claude
CS 60401
13591 AIX EN PROVENCE
CEDEX 03

Pour

VALE NOUVELLE CALEDONIE
SITE DE GORO
98800 MONT DORE
Nouvelle Calédonie

Rapport N°: 003984-2118999/16/4/1indice 0





A l'attention de Yann VESSILLER

Rapport N° 003984-2118999/16/4/1
Signataire du rapport : Bertrand SIMON
le : 10/07/2012

RAPPORT D'ESSAI

Qualité de l'Air

Mesure des concentrations de NO₂ et de SO₂

Période du : 7 au 26 Mai 2012

Lieu d'intervention : Site de Goro et sa périphérie

Suivi documentaire :

Indice	Date	Emetteur	Commentaires
0	10/07/12	B.SIMON	Edition du document
1			
2			

Ce rapport comporte 31 pages.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale

N°rapport : 2118999/16/4/1 indice 0
date 10/07/12
Page 2 / 31

1. SYNTHÈSE DES RESULTATS	4
2. VALEURS DE REFERENCES ET COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DES ESSAIS	7
3. OBJET DE LA MISSION	9
4. PLAN D'ECHANTILLONNAGE	9
<u>Echantillonnage spatial :</u>	<u>9</u>
<u>Echantillonnage temporel :</u>	<u>11</u>
5. ACTIVITE DU SITE.....	12
6. DONNEES METEOROLOGIQUES.....	12
7. CONDITIONS DE MESURAGE ET VALIDITE DES ESSAIS	13
8. METHODOLOGIE.....	15
9. ANNEXES	17
ANNEXE 1 – FICHES TECHNIQUES ECHANTILLONNEURS	18
ANNEXE 2 – IMPLANTATION DES ECHANTILLONNEURS	22
ANNEXE 3 – DONNEES METEOROLOGIQUES	29
ANNEXE 4 – RESULTATS LABORATOIRES.....	30

1. SYNTHÈSE DES RESULTATS

Synthèse des résultats des mesures réalisées sur la période du 7 au 26 Mai 2012 :

Les mesures par échantillonnage passif permettent de connaître les valeurs moyennes des concentrations en polluants correspondant à la période d'exposition.

Les résultats suivants sont issus des concentrations moyennes par polluant et par site de mesure fournis par le laboratoire d'analyse. Il s'agit des données brutes.

Identification point de mesure	NO2	SO2
	Concentration (en µg/m3)	Concentration (en µg/m3)
PS 1	1.2	<0.3
PS 2	4.8	3.3
PS 3	3.9	2.9
PS 4	3.8	2.5
PS 5	4.5	2.6
PS 6	6.8	2.7
PS 7	3.4	3.1
PS 8	3.4	2.2
PS 9	4.1	5.1
PS 10	4.3	6.2
PS 11	5.6	12.0
PS 12	3.6	4.8
PS 13	3.9	4.3
PS 14	3.8	3.0
PS 15	2.8	1.3
PS 16	5.1	<0.3
PS 17	10.6	18.3
PS 18	8.5	15.6
PS 19	2.6	1.5
PS 20	2.2	1.5
PS 21	0.9	2.0
PS 22	0.6	<0.3
PS 23	5.2	3.6
PS 24	3.4	0.9
PS 25	0.7	<0.3
PS 26	2.0	<0.3
PS 27	1.3	<0.3
PS 28	0.9	<0.3
PS 29	3.7	0.6
Blanc	<0.4	<0.3


Représentations spatiales des résultats des mesures réalisées sur la période du 7 au 26 Mai 2012 :

Les différents résultats présentés sur les cartes sont exprimés en µg/m3.

N°rapport : 2118999/16/4/1 indice 0	
date	10/07/12
Page 4 / 31	




BUREAU
VERITAS

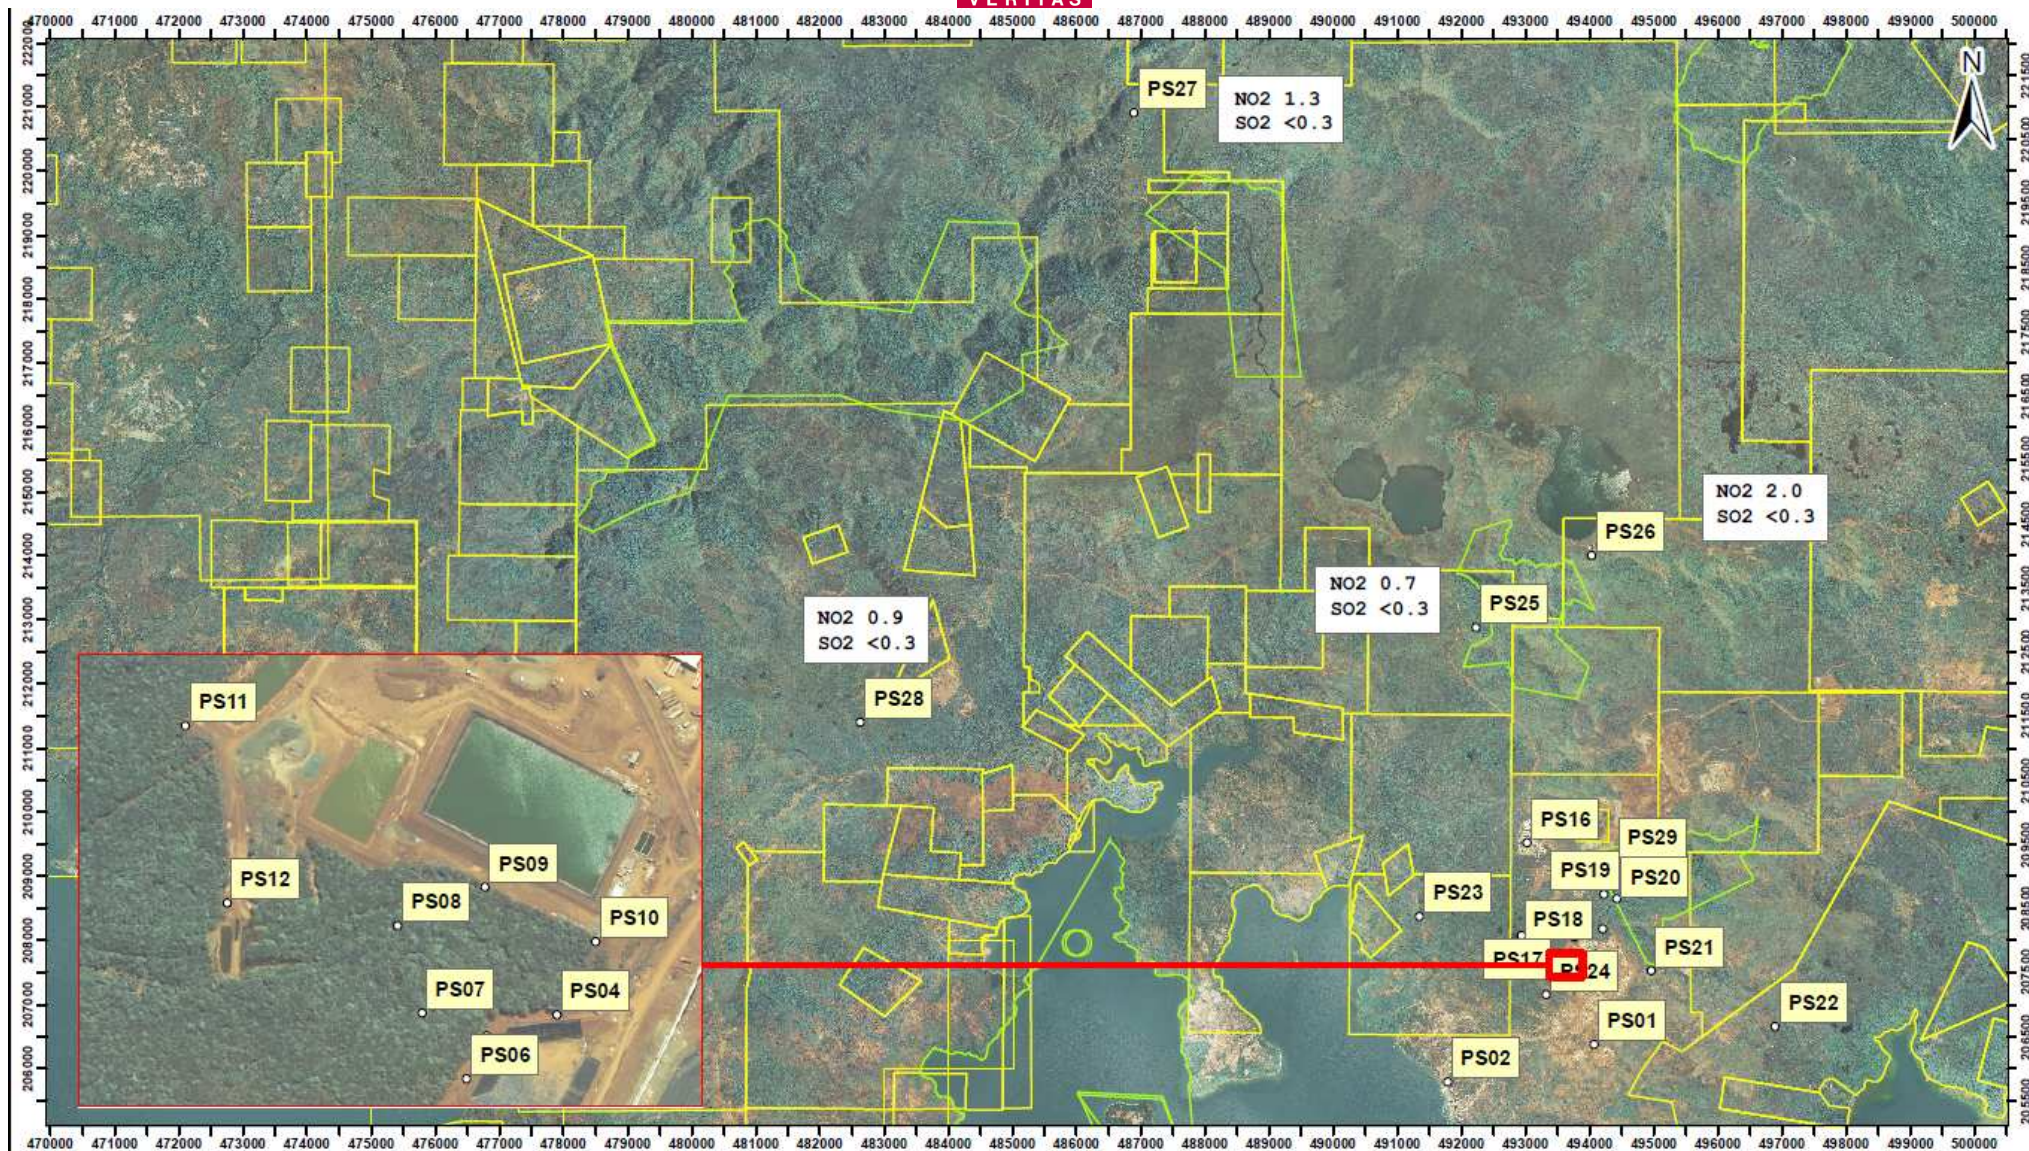

N°rapport : 2118999/16/4/1 indice 0	
date	10/07/12
Page 5 / 31	



BUREAU
VERITAS

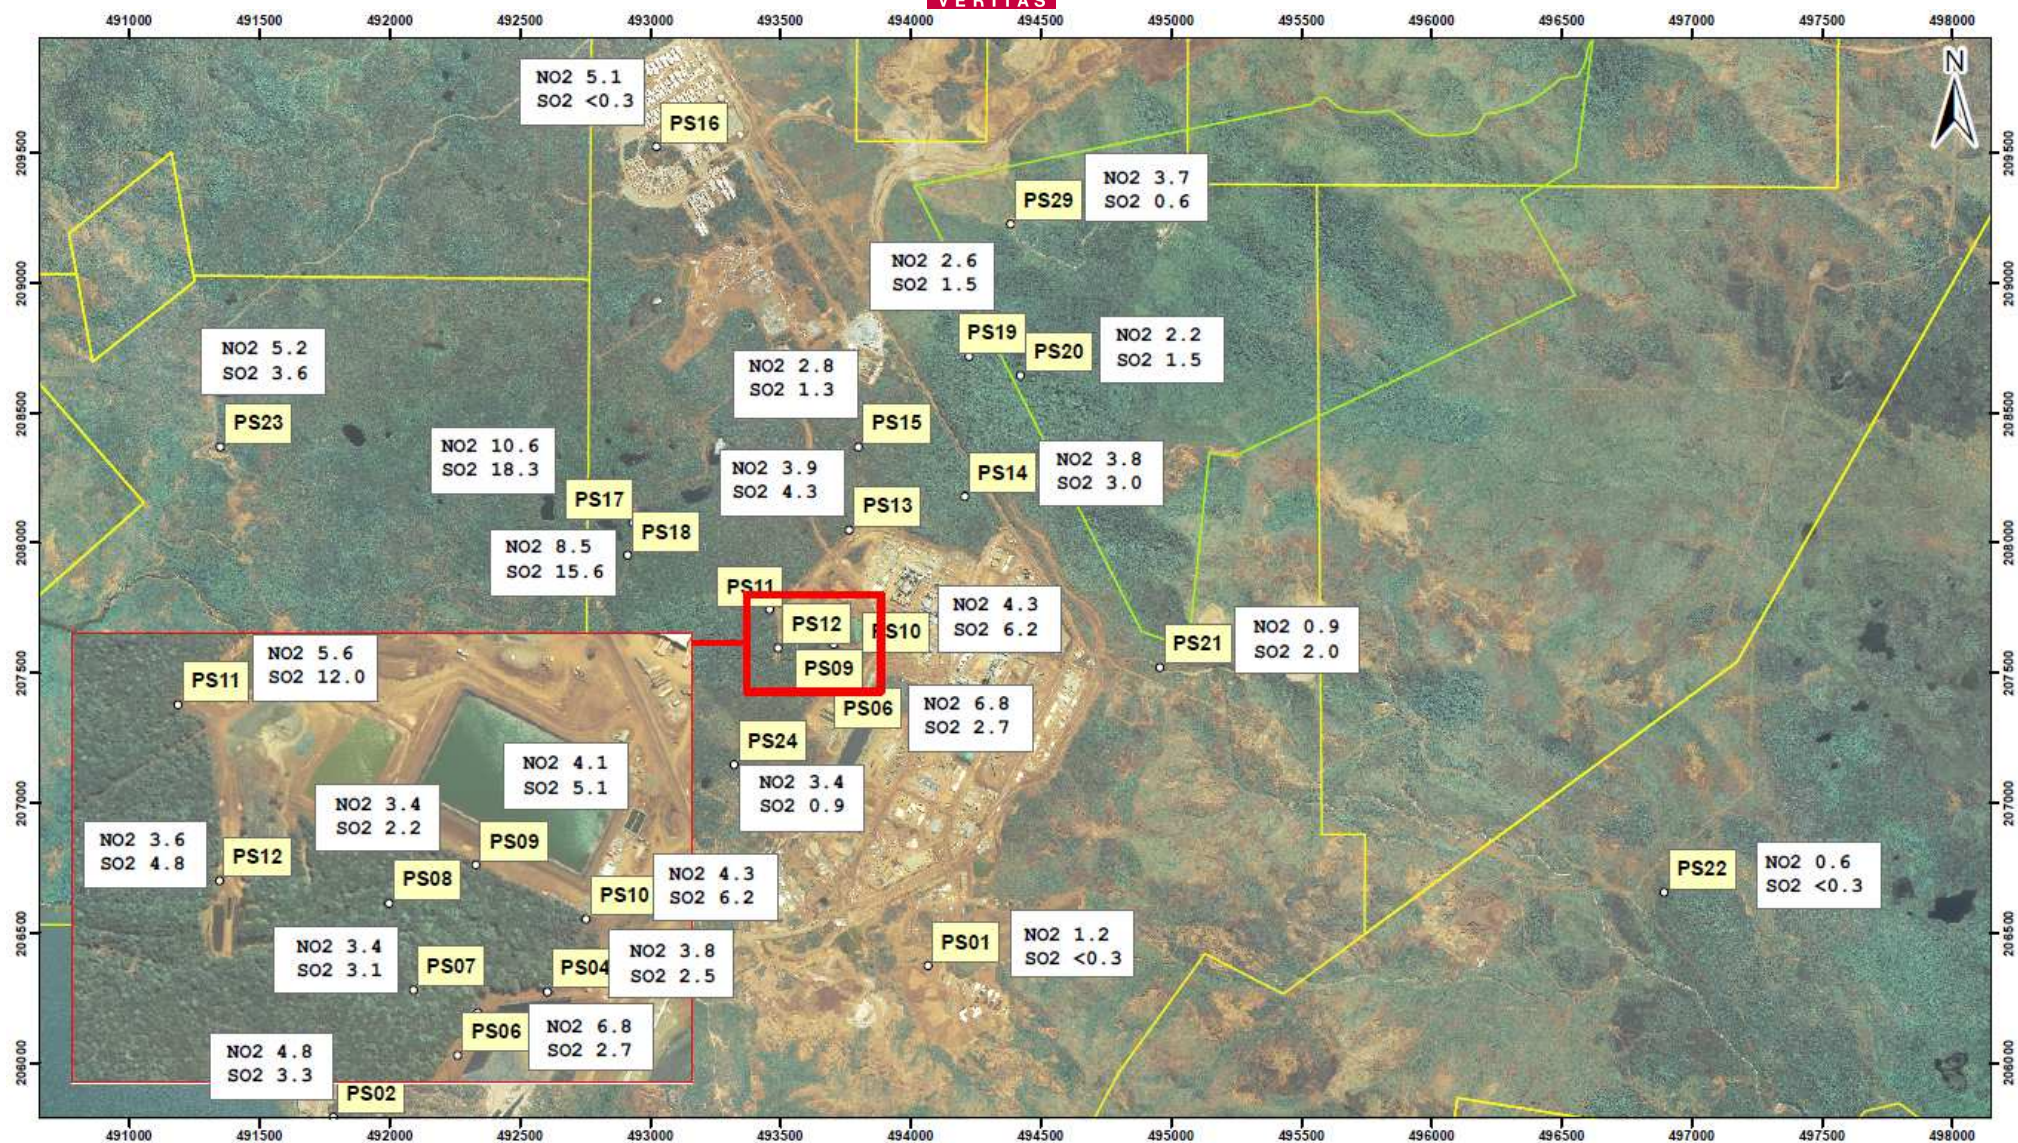

N°rapport : 2118999/16/4/1 indice 0	
date	10/07/12
Page 6 / 31	

2. VALEURS DE REFERENCES ET COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DES ESSAIS

Valeurs de références :

Votre activité de production de Nickel est concernée par l'arrêté d'autorisation sur les installations classées pour la protection de l'environnement n°1467-2008/P S du 9 Octobre 2008.

Cet arrêté impose une surveillance de la qualité de l'air par le biais d'un réseau de stations de mesures en continues, et il définit les valeurs de références qui lui sont applicables.

Ces valeurs de références sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

	Dioxyde d'azote (NO ₂)	Dioxyde de soufre (SO ₂)
Objectif de qualité	Moyenne annuelle : 40 µg/m ³	Moyenne annuelle : 50 µg/m ³
Seuil de recommandation et d'information	Moyenne horaire : 200 µg/m ³	Moyenne horaire : 300 µg/m ³
Seuil d'alerte	Moyenne horaire : 400 ou 200 µg/m ³ le jour ou le lendemain d'un dépassement du seuil de recommandation	Moyenne horaire : 500 µg/m ³ (3 heures consécutives)
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine	- Centile 99,8 : 200 µg/m ³ moyenne horaire. - Moyenne annuelle : 40 µg/m ³ .	- Centile 99,7 : 350 µg/m ³ moyenne horaire. - Centile 99,2 : 125 µg/m ³ moyenne journalière.
Valeurs limites pour la protection de la végétation /des écosystèmes	-Moyenne horaire : 400 µg/m ³ . -Moyenne annuelle : 30 µg/m ³ .	-Centile 99,9 : 570 µg/m ³ moyenne horaire. - Moyenne horaire : 230 µg/m ³ . - Moyenne annuelle : 20 µg/m ³ .

Commentaires sur les résultats des essais :

L'échantillonnage passif ne permet pas de comparer les niveaux mesurés aux seuils et valeurs de référence du fait de méthodes de calculs et d'unités d'expression de résultats différentes. Néanmoins, les résultats des mesures qui font l'objet de ce rapport sont comparés à titre indicatif aux valeurs de références issues de l'arrêté.

Polluants	Identification du ou des points d'échantillonnages	Commentaire
Dioxyde de soufre (SO₂)	Réseau d'échantillonneurs passifs (de PS1 à PS29)	Aucun dépassement des valeurs de références n'a été constaté.
Dioxyde d'azote (NO₂)	Réseau d'échantillonneurs passifs (de PS1 à PS29)	Aucun dépassement des valeurs de références n'a été constaté.

3. OBJET DE LA MISSION

A la demande de VALE NOUVELLE CALEDONIE, Bertrand SIMON de Bureau Veritas a procédé à une campagne de prélèvement et d'analyse d'air ambiant.

En complément de son réseau de stations de surveillance en continue de la qualité de l'air, VALE a souhaité densifier son maillage de suivi en installant des systèmes d'échantillonnages passifs. Des tubes à diffusion ont été positionnés en différents endroits sur le site et dans sa périphérie afin de permettre la quantification du NO₂ et du SO₂ présents dans l'air.


Cette mission a pour but de vérifier l'impact des retombées atmosphériques des installations sur l'environnement.

4. PLAN D'ECHANTILLONNAGE

Echantillonnage spatial :

Nous avons disposé 29 systèmes d'échantillonnage sur le site et dans sa périphérie. Les points d'implantation ont été définis en concertation avec les intervenants de la société VALE.

La carte ci-dessous présente l'ensemble des points de mesures et donne une vue d'ensemble du maillage réalisé.

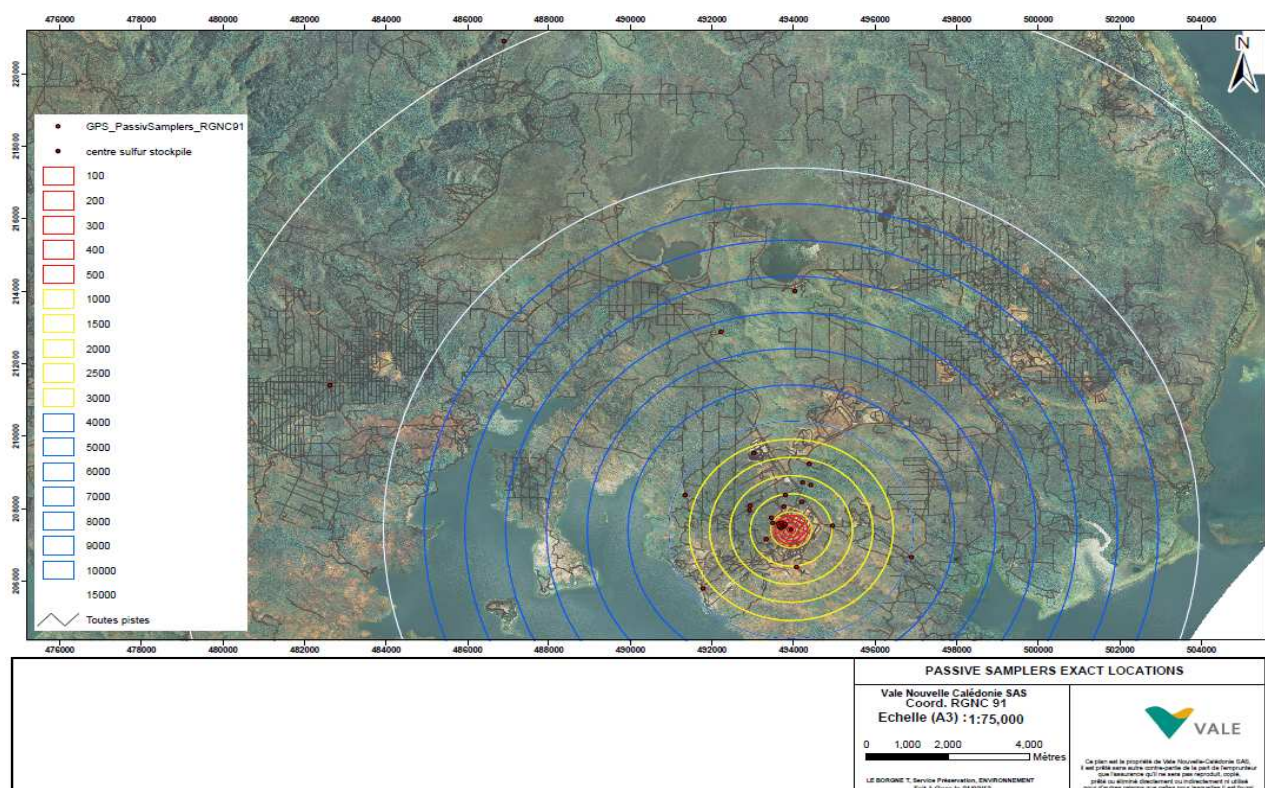

Les cartes précisant les emplacements des différents points sont jointes en annexe.

Récapitulatif des coordonnées GPS des différents points ainsi qu'un descriptif succinct des conditions d'implantations :

Identification point de mesure	COORDONNEES GPS		Conditions d'Implantation
	X	Y	
PS 1	-22.343130	166.913160	dégagé sur poteau à 1.8m
PS 2	-22.348510	166.891020	dégagé sur arbre à 1.8m
PS 3	-22.332680	166.910390	lisière forêt sur poteau à 1.8m
PS 4	-22.332940	166.910170	dégagé sur arbre à 1.8m
PS 5	-22.333100	166.909610	dégagé sur poteau à 1.8m
PS 6	-22.333420	166.909450	dégagé sur poteau à 1.8m
PS 7	-22.332930	166.909090	Cîme arbre (poulie)
PS 8	-22.332280	166.908890	Cîme arbre (poulie)
PS 9	-22.331990	166.909590	lisière forêt sur arbre à 1.8m
PS 10	-22.332390	166.910480	lisière forêt sur arbre à 1.8m
PS 11	-22.330800	166.907180	lisière forêt sur arbre à 1.8m
PS 12	-22.332120	166.907520	lisière forêt sur arbre à 1.8m
PS 13	-22.328020	166.910130	lisière forêt sur arbre à 1.8m
PS 14	-22.326830	166.914430	Cîme arbre (poulie)
PS 15	-22.325130	166.910460	lisière forêt sur arbre à 1.8m
PS 16	-22.314740	166.902860	lisière forêt sur arbre à 1.8m
PS 17	-22.327810	166.902070	lisière forêt sur arbre à 1.8m
PS 18	-22.328940	166.901890	lisière forêt sur arbre à 1.8m
PS 19	-22.321970	166.914570	Cîme arbre (poulie)
PS 20	-22.322610	166.916490	Cîme arbre (poulie)
PS 21	-22.332720	166.921740	lisière forêt sur arbre à 1.8m
PS 22	-22.340440	166.940580	lisière forêt sur arbre à 1.8m
PS 23	-22.325250	166.886670	lisière forêt sur arbre à 1.8m
PS 24	-22.336180	166.905900	lisière forêt sur arbre à 1.8m
PS 25	-22.284480	166.894940	lisière forêt sur arbre à 1.8m
PS 26	-22.274290	166.912380	lisière forêt sur arbre à 1.8m
PS 27	-22.212300	166.842800	lisière forêt sur arbre à 1.8m
PS 28	-22.298330	166.801880	lisière forêt sur arbre à 1.8m
PS 29	-22.317360	166.916080	lisière forêt sur arbre à 1.8m



Echantillonnage temporel :

Les durées d'exposition des supports de prélèvements sont indiquées dans le tableau suivant :

Identification point de mesure	Date et heure de début		Date et heure de fin		Durée d'exposition (en minutes)
PS 1	07/05/2012	08:13	26/05/2012	08:19	27366
PS 2	07/05/2012	08:23	26/05/2012	08:26	27363
PS 3	07/05/2012	08:54	26/05/2012	09:55	27421
PS 4	07/05/2012	08:57	26/05/2012	09:59	27422
PS 5	07/05/2012	09:00	26/05/2012	10:02	27422
PS 6	07/05/2012	09:03	26/05/2012	10:06	27423
PS 7	07/05/2012	09:06	26/05/2012	10:10	27424
PS 8	07/05/2012	09:09	26/05/2012	10:13	27424
PS 9	07/05/2012	09:12	26/05/2012	10:15	27423
PS 10	07/05/2012	09:15	26/05/2012	10:19	27424
PS 11	07/05/2012	09:22	26/05/2012	10:24	27422
PS 12	07/05/2012	09:25	26/05/2012	10:29	27424
PS 13	07/05/2012	09:29	26/05/2012	10:37	27428
PS 14	07/05/2012	09:40	26/05/2012	10:45	27425
PS 15	07/05/2012	09:52	26/05/2012	10:55	27423
PS 16	07/05/2012	10:47	26/05/2012	11:30	27403
PS 17	07/05/2012	09:59	26/05/2012	11:05	27426
PS 18	07/05/2012	10:02	26/05/2012	11:08	27426
PS 19	07/05/2012	10:21	26/05/2012	11:44	27443
PS 20	07/05/2012	10:31	26/05/2012	11:55	27444
PS 21	07/05/2012	07:45	26/05/2012	07:23	27338
PS 22	07/05/2012	07:46	26/05/2012	07:33	27347
PS 23	07/05/2012	07:35	26/05/2012	07:13	27338
PS 24	07/05/2012	08:39	26/05/2012	08:40	27361
PS 25	07/05/2012	13:57	26/05/2012	12:15	27258
PS 26	07/05/2012	14:19	26/05/2012	12:33	27254
PS 27	07/05/2012	18:06	26/05/2012	13:02	27056
PS 28	07/05/2012	07:14	26/05/2012	06:52	27338
PS 29	07/05/2012	13:04	26/05/2012	08:00	27056
Blanc	-	-	-	-	0

5. ACTIVITE DU SITE

Conditions de marche durant les essais :

Les conditions de fonctionnement des installations pendant la période d'exposition des capteurs ne nous ont pas été communiquées.

Evènements particuliers durant les essais :

Les différentes unités du site ont été arrêtées suite à un incident à l'usine de fabrication d'acide pendant la période d'exposition des échantillonneurs. Aucune précision ne nous a été fournie.


6. DONNEES METEOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques jouent un rôle important dans la dispersion spatiale et temporelle des polluants présents dans l'air.

La pluviométrie, la vitesse et la direction du vent, sont les paramètres susceptibles d'être les plus influents pendant la période d'exposition des échantillonneurs.

Les données météorologiques ont été fournies par la société VALE.
Elles sont issues de la station météorologique installée au sein de l'usine.

Direction et vitesse des vents :

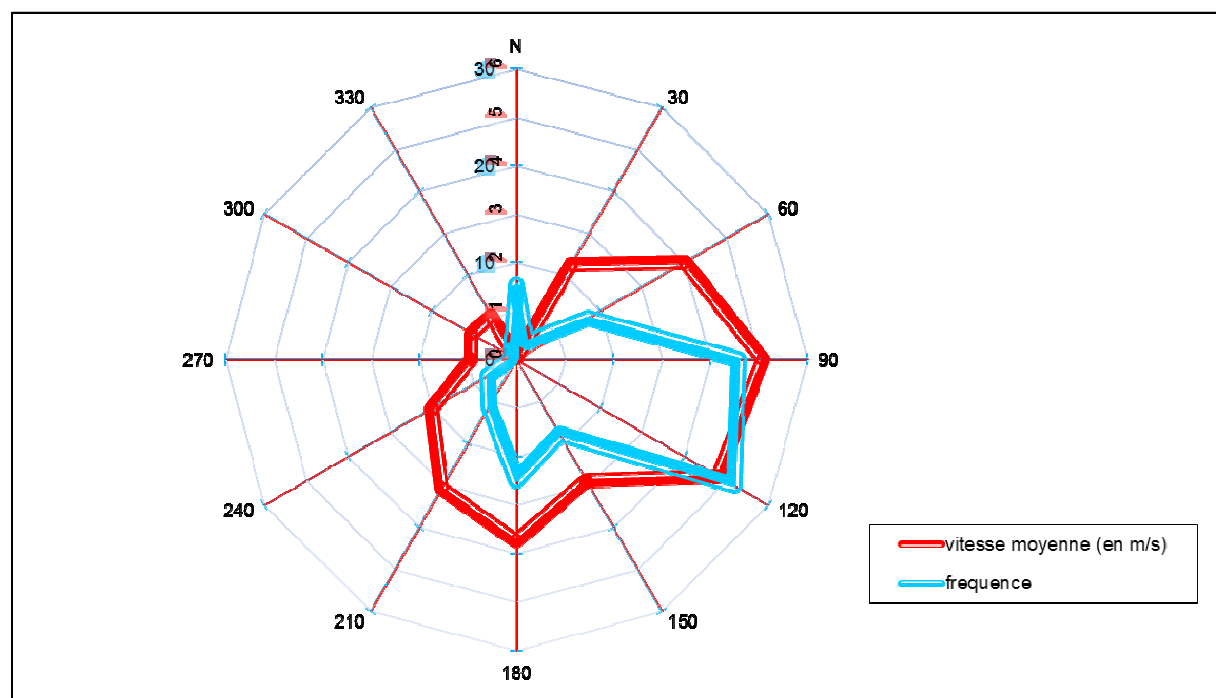


Les vents dominants sur la période ont été essentiellement de secteurs Est à Sud-Est.

60 % des vents relevés ont été faibles avec des vitesses inférieures à 4,5 m/s (inférieurs à 9 nœuds).

40 % des vents relevés ont été moyens à forts avec des vitesses moyennes supérieures à 4,5 m/s.

La vitesse moyenne horaire maximale enregistrée sur la période était de 9,5 m/s.

Pluviométrie, température et hygrométrie :

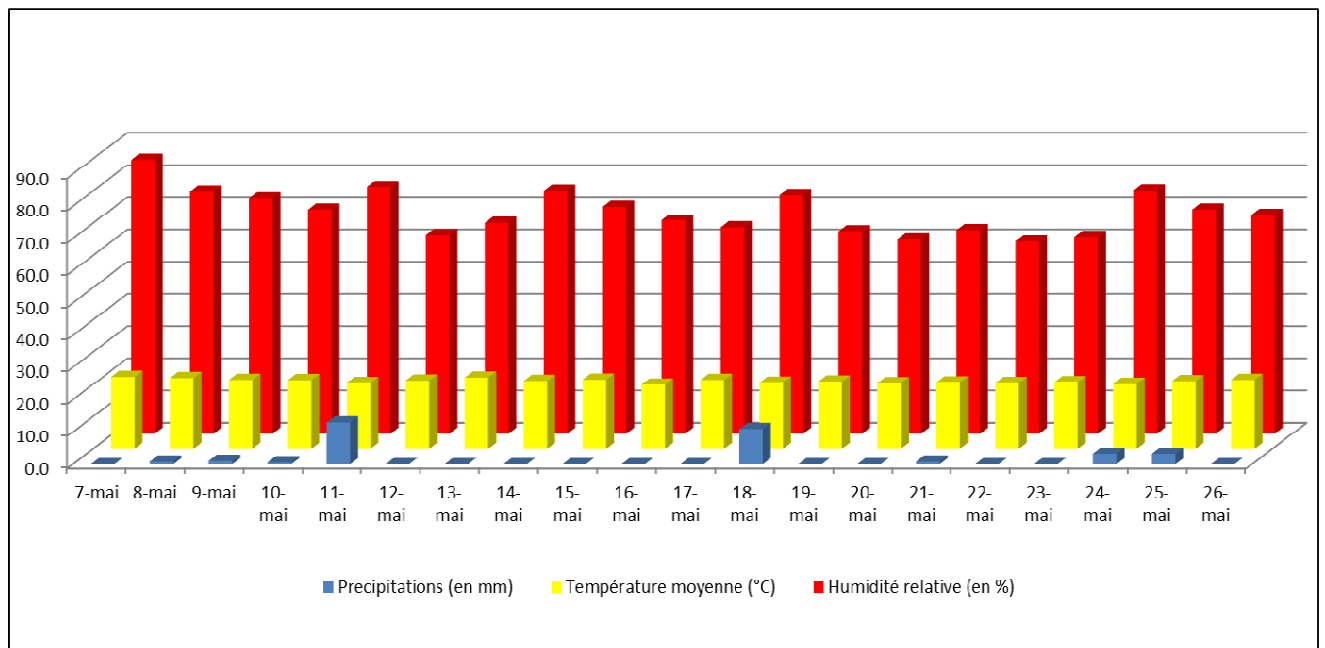

Le cumul des précipitations sur la période est un peu inférieur aux normales de saison, il est de 33 mm.

La température moyenne sur la période est de 21,0°C et l'humidité relative moyenne est de 69 %.

7. CONDITIONS DE MESURAGE ET VALIDITE DES ESSAIS

Spécifications techniques			résultats mesurages	Commentaires
Support SO ₂	Gamme de mesure	1-150 µg/m ³	de < à 0.3 à 18.3 µg/m ³	Plusieurs points d'échantillonnage présentent des concentrations inférieures à la limite de détection. Cette absence de détection est liée à la diminution de l'activité sur le site. Les autres échantillonneurs présentent des concentrations dans la gamme de détection des supports de prélèvements.
	Durée exposition	14 à 28 jours	19 jours	La durée d'exposition est conforme à la recommandation du laboratoire.
Support NO ₂	Gamme de mesure	1-200 µg/m ³	de 0.6 à 10.6 µg/m ³	L'ensemble des échantillonneurs présentent des concentrations supérieures à la limite de détection avec des niveaux relativement faibles.
	Durée exposition	7 à 28 jours	19 jours	La durée d'exposition est conforme à la recommandation du laboratoire.
Influences externes	Vent	< 10 % si < à 4.5 m/s	Moyennes journalières comprises entre 0.8 et 7.1 m/s	Une étude technique réalisée par le fournisseur des supports montrent que l'influence de la vitesse du vent est < à 10 % pour les tubes NO ₂ et < à 15 % pour les tubes SO ₂ jusqu'à 10m/s.
	Température	aucune entre 10 et 30°C	Moyennes journalières comprises entre 20.0 et 22.3 °C	Les températures mesurées pendant la période d'exposition sont comprises dans la gamme d'utilisation préconisée par le laboratoire. La température n'a pas d'influence sur les résultats.
	Humidité	aucune entre 20 et 80 %	Moyennes journalières comprises entre 61 et 84 %	L'humidité moyenne sur la période est de 68%. Le laboratoire Passam a réalisé une étude de l'influence de l'humidité sur des supports de prélèvements de NO ₂ . Les tests ont été réalisés sur la gamme usuelle d'utilisation des supports : de 20 à 80% d'humidité. Les résultats ont montré que le taux d'humidité n'avait aucune influence sur les résultats. De ce fait, nous pouvons estimer qu'un taux d'humidité > à 80% peut avoir une influence négligeable voir nulle sur les concentrations mesurées. Par mesure de précaution, nous évaluons cette influence à moins de 10%.

Les conditions de mesure respectent les préconisations du fournisseur des supports de prélèvements.

En l'état actuel des résultats des mesurages, la durée d'exposition des échantillonneurs ne sera pas modifiée car nous avons obtenu des résultats significatifs sur une durée d'exposition de 3 semaines en période d'arrêts de certaines unités de l'usine.

Réduire la durée d'exposition ne permettrait pas d'atteindre les limites de quantifications du laboratoire.

Augmenter la durée ferait courir le risque de sortir de la gamme d'utilisation des échantillonneurs en cas de fonctionnement normal des différentes unités.

8. METHODOLOGIE

Les systèmes d'échantillonnages utilisés sont composés d'une enveloppe plastique et deux tubes d'absorption spécifiques pour le piégeage des polluants recherchés : SO₂ et NO₂.

Ce montage permet la circulation de l'air et conserve les tubes de prélèvements à l'abri des intempéries.



Système d'échantillonnages




Tube passif SO₂



Tube passif NO₂

Les systèmes ont été positionnés à une hauteur voisine de 2 m du sol sur des supports présents dans l'environnement : arbre ou poteau de clôture.

Seuls les échantillonneurs des points : PS7, PS8, PS14, PS19 et PS 20, ont été positionnés à la cime d'arbre. Leur mise en place est assurée par l'intermédiaire d'une corde et de poulies.

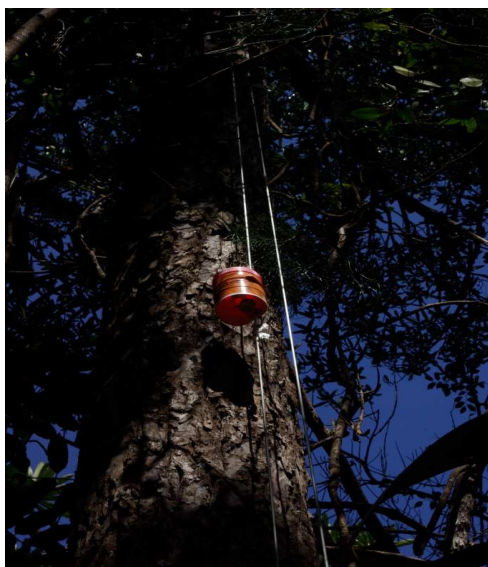



La fourniture des tubes ainsi que leurs analyses ont été assurées par le laboratoire PASSAM AG qui se situe en Suisse.

Tableau récapitulatif présentant la méthodologie et les appareils mis en œuvre pour la réalisation des essais présentés :

PARAMETRES RECHERCHES	METHODES ET APPAREILLAGES	GAMME DE MESURE
SO ₂	Tube diffusion passive Temps d'exposition : 2 à 4 semaines Débit échantillonnage : 11,9 ml/min <i>Voir fiche technique en annexe</i>	0.5 – 240 µg/m ³
NO ₂	Tube diffusion passive Temps d'exposition : 1 à 4 semaines Débit échantillonnage : 0,8536 ml/min <i>Voir fiche technique en annexe</i>	1 – 200 µg/m ³



9. ANNEXES

ANNEXE 1 – FICHES TECHNIQUES ECHANTILLONNEURS

ANNEXE 2 – IMPLANTATION DES ECHANTILLONNEURS

- Implantation : PLAN LARGE
- Implantation : USINE
- Identification : PLAN LARGE
- Identification : USINE et FORET NORD
- Identification : USINE
- Identification : ZOOM BASSIN USINE

ANNEXE 3 – DONNEES METEOROLOGIQUES

ANNEXE 4 – RESULTATS LABORATOIRE


ANNEXE 1 – FICHES TECHNIQUES ECHANTILLONNEURS

Fiche Technique Tube SO₂ :

Débit de prélèvement [3]	11.9 ml/min à 20°C
zone de fonctionnement normal	1 – 150 µg/m ³
Durée d'échantillonnage	2 – 4 semaines
Limite de détection	0.2 µg/m ³ pour une exposition mensuelle
Influences externes : vitesse du vent	l'influence < 10% pour un vent de vitesse inférieure à 4.5 m/sec avec boîte à protection
température	pas d'influence entre 10 et 30°C
humidité	pas d'influence entre 20 et 80%
Stockage	avant l'utilisation: 24 mois après l'utilisation: 6 mois
Interférences	non connu
Incertitude élargie *	22.1 % au niveau de 20 µg/m ³

* selon GUM; réserve de modifications


révisé 5.1.2012

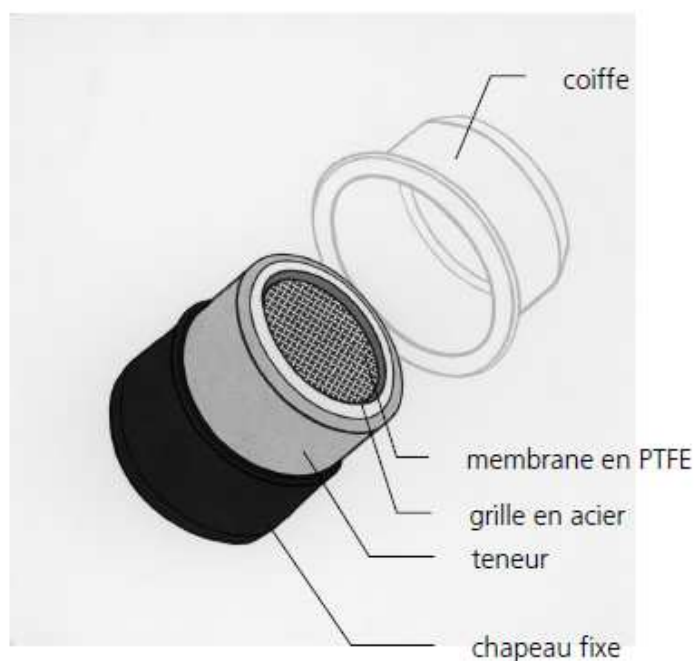

Echantillonneur à membrane en téflon pour la mesure du dioxyde de soufre

N°rapport : 2118999/16/4/1 indice 0
date 10/07/12
Page 18 / 31

L'échantillonneur passif pour la mesure du dioxyde de soufre repose sur le principe de la diffusion passive des molécules de dioxyde de soufre sur un milieu absorbant, dans ce cas un mélange de carbonate de potassium et de glycérine [1]. Il consiste en un tube de polypropylène avec une ouverture de 20 mm de diamètre. Pour diminuer l'influence du vent on place une membrane que l'on soutient par un treillis en fil de fer. Un dispositif de suspension est conseillé pour la protection de l'échantillonneur contre les intempéries et pour réduire l'influence du vent.

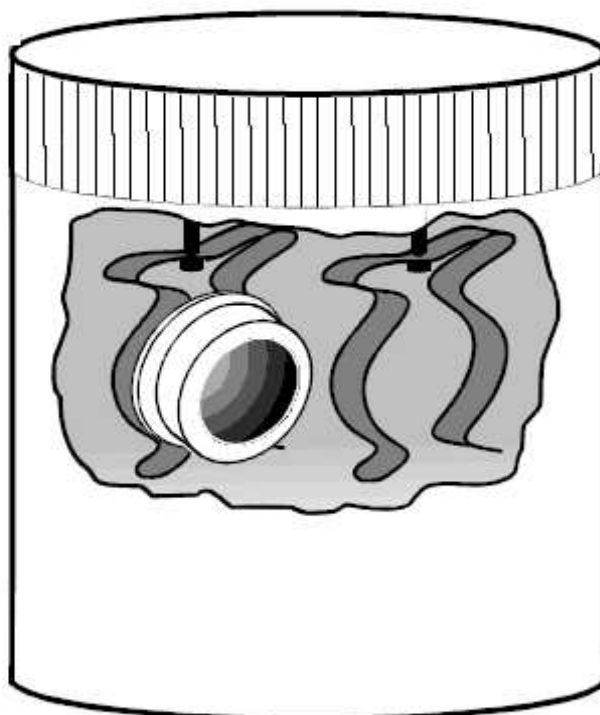


Système de suspension comme protection contre les intempéries

La quantité de dioxyde de soufre absorbée est proportionnelle à sa concentration dans l'environnement. Après un temps d'exposition d'une semaine à un mois, on extrait la quantité totale de dioxyde de soufre que l'on mesure par chromatographie ionique.

Fiche Technique Tube NO₂ :

Débit de prélèvement	0.8536 ml/min à 9°C 0.7340 ml/min avec membrane modifié par LANUV Allemagne
Zone de fonctionnement normal	1 – 200 µg/m ³
Durée d'échantillonnage	1 – 4 semaines
Limite de détection	0.2 µg/m ³ pour une exposition mensuelle
Influences externes : vitesse du vent	l'influence < 10% pour un de vent vitesse inférieure à 4.5 m/sec avec boîte à protection
température	route à grand trafic membrane recommandé pas d'influence entre 5 et 40°C
humidité	pas d'influence entre 20 et 80%
Stockage	avant l'utilisation: 24 mois après l'utilisation: 4 mois
Interférences	pas d'interférences avec le monoxyde d'azote, le dioxyde de soufre et l'ozone. PAN interfère [4]
Incertitude élargie *	18.8 % au niveau de 40 µg/m ³
* selon GUM; réserve de modifications	
révisé 5.1.2012	

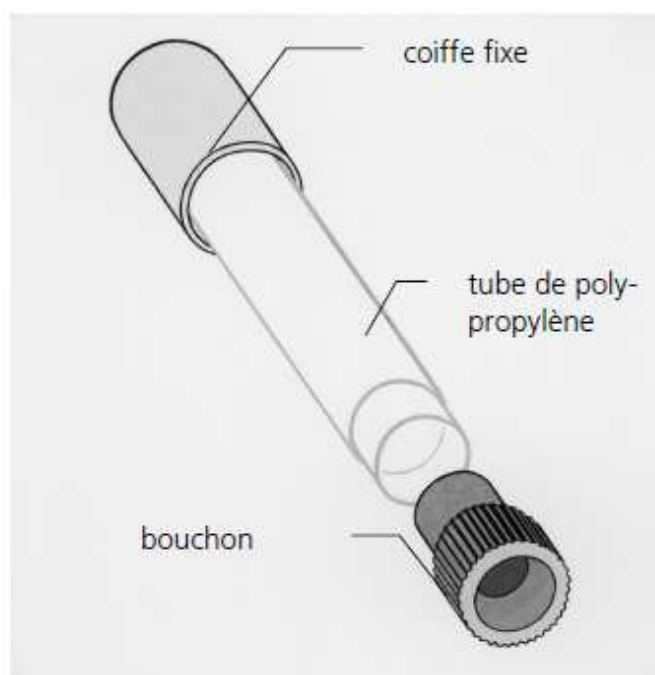

Echantillonneur passif pour le dioxyde d'azote

L'échantillonneur passif pour la mesure du dioxyde d'azote est basé sur le principe de la diffusion passive de molécules de dioxyde d'azote sur un absorbant, le triéthanolamine. Les échantillonneur utilisés consistent en un tube de polypropylène de 7.4 cm de long et de 9.5 mm de diamètre [1]. Pour la protection de l'échantillonneur contre les intempéries de même que pour diminuer l'influence du vent, un dispositif spécifique de protection est conseillé.

La quantité de dioxyde d'azote absorbée par l'absorbant est proportionnelle à sa concentration dans l'environnement. Après une exposition donnée (1 jour à 2 semaines) la quantité totale de dioxyde d'azote est extraite et déterminée par colorimétrie à 540 nm selon la réaction de Saltzman.




Système de protection contre les intempéries



ANNEXE 2 – IMPLANTATION DES ECHANTILLONNEURS




**BUREAU
VERITAS**

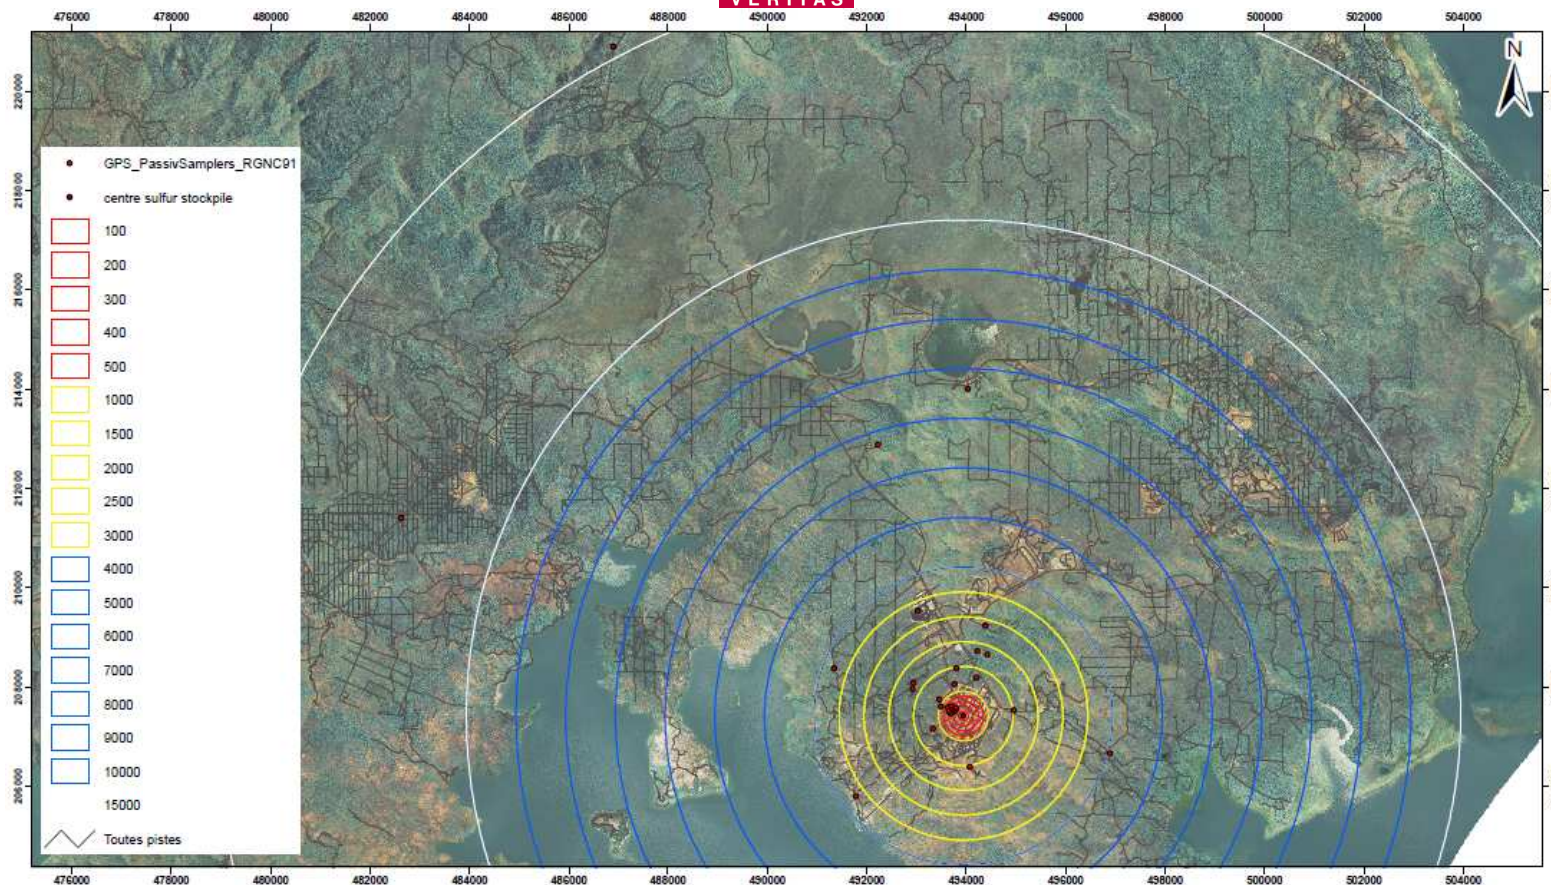

PASSIVE SAMPLERS EXACT LOCATIONS		
Vale Nouvelle Calédonie SAS Coord. RGNC 91 Echelle (A3) : 1:75,000		
LE BORGNE T. Service Prévention, ENVIRONNEMENT Fait à Goro le 21/02/12		Ce plan est le propriété de Vale Nouvelle-Calédonie SAS. Il est prêt à être utilisé conformément de la part de l'entreprise qui l'a assuré qu'il ne sera pas reproduit, copié, publié ou diffusé autrement ou indirectement et utilisé pour d'autres raisons que celles pour lesquelles il est fourni.

N°rapport : 2118999/16/4/1 indice 0
date 10/07/12
Page 23 / 31

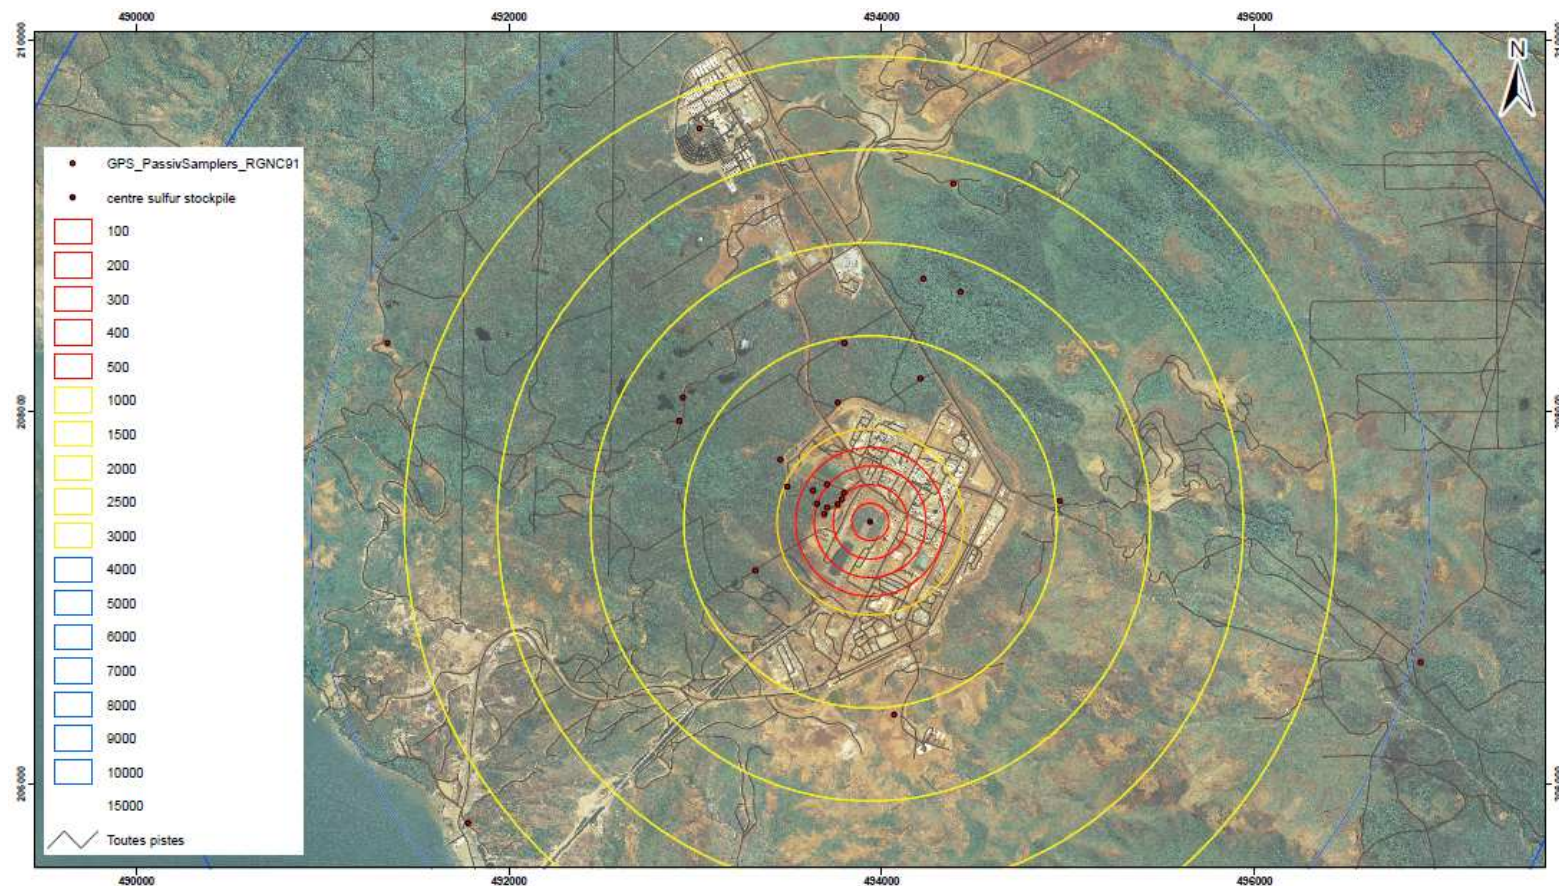


PASSIVE SAMPLERS EXACT LOCATIONS		
Vale Nouvelle Calédonie SAS Coord. RGNC 91 Echelle (A3) : 1:20,000		
0 285 570 1,140 Mètres		
LE BORGNE T. Service Prévention, ENVIRONNEMENT Fait à Goro le 21/02/12		 Ce plan est la propriété de Vale Nouvelle-Calédonie SAS. Il est prêt à être utilisé sous réserve de la part de l'entreprise qui l'auteurise qu'il ne soit pas reproduit, copié, prêté ou utilisé directement ou indirectement ni utilisé pour d'autres raisons que celles pour lesquelles il est fourni.

N°rapport : 2118999/16/4/1 indice 0
date 10/07/12
Page 24 / 31



**BUREAU
VERITAS**

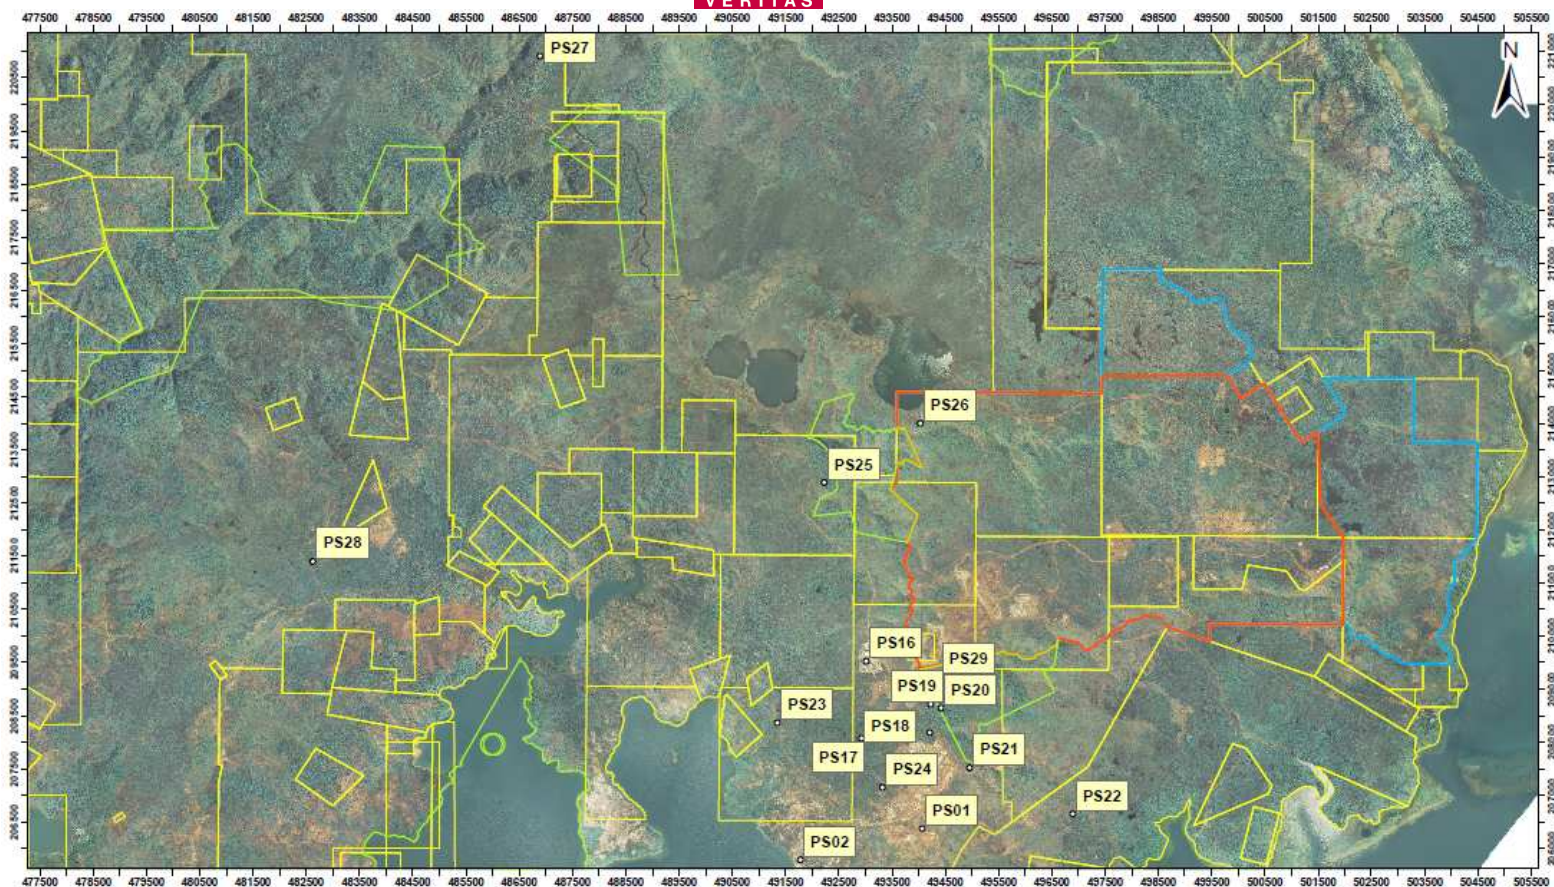

GPS_PassivSamplers_RGNC91	ECHANTILLONNAGES PASSIFS	
	Vale Nouvelle Calédonie SAS Coord. RGNC 91 Echelle (A3) : 1:70,000 100 Mètres LE BORGNE T. Service Prévention ENVIRONNEMENT Fait à Goro le 28/11/11	

N°rapport : 2118999/16/4/1 indice 0
date 10/07/12
Page 25 / 31



BUREAU
VERITAS



GPS_PassivSamplers_RGNC91	ECHANTILLONNAGES PASSIFS	
	Vale Nouvelle Calédonie SAS Coord. RGNC 91 Echelle (A3) : 1:6,879 0 50 Mètres LE BORGNE T. Service Prévention ENVIRONNEMENT Fait à Goro le 28/11/11	

N°rapport : 2118999/16/4/1 indice 0	
date	10/07/12
Page 26 / 31	



**BUREAU
VERITAS**



GPS_PassivSamplers_RGNC91		ECHANTILLONNAGES PASSIFS	
		Vale Nouvelle Calédonie SAS Coord. RGNC 91 Echelle (A3) : 1:16,307 1250 ■ Mètres LE BORGNE T. Service Prévention ENVIRONNEMENT Fait à Goro le 28/11/11	

N°rapport : 2118999/16/4/1 indice 0
date 10/07/12
Page 27 / 31



GPS_PassivSamplers_RGNC91	ECHANTILLONNAGES PASSIFS	
	Vale Nouvelle Calédonie SAS Coord. RGNC 91 Echelle (A3) : 1:1,000 0 12.5 25 50 Mètres LE BORGNE T. Service Prévention ENVIRONNEMENT Fait à Goro le 28/11/11	

N°rapport : 2118999/16/4/1 indice 0	
date	10/07/12
Page 28 / 31	

ANNEXE 3 – DONNEES METEOROLOGIQUES

DONNEES METEOROLOGIQUES - MOYENNES JOURNALIERES					
Date	Precipitations (en mm)	Température moyenne (°C)	Humidité relative (en %)	Vitesse vent (en m/s)	Direction du vent
07/05/2012	0.0	22.3	84.8	2.5	206.7
08/05/2012	0.8	21.9	75.0	2.4	212.1
09/05/2012	1.0	21.4	73.0	2.5	172.5
10/05/2012	0.6	21.3	69.4	3.2	180.4
11/05/2012	12.9	20.5	76.5	4.2	147.1
12/05/2012	0.0	21.2	61.6	3.5	107.1
13/05/2012	0.0	22.1	65.3	2.6	63.3
14/05/2012	0.0	21.1	75.3	0.8	92.1
15/05/2012	0.0	21.5	70.3	3.3	182.5
16/05/2012	0.0	20.0	66.1	2.1	123.3
17/05/2012	0.0	21.4	63.9	4.0	129.2
18/05/2012	10.9	20.5	74.0	4.7	107.9
19/05/2012	0.0	20.9	62.7	4.7	118.3
20/05/2012	0.0	20.4	60.3	4.2	109.6
21/05/2012	0.8	20.6	63.0	4.3	110.0
22/05/2012	0.0	20.4	59.6	5.1	121.7
23/05/2012	0.0	20.7	61.0	4.7	105.0
24/05/2012	3.2	20.2	75.3	4.6	95.4
25/05/2012	3.2	21.1	69.5	7.1	95.4
26/05/2012	0.0	21.4	67.8	5.6	81.7



ANNEXE 4 – RESULTATS LABORATOIRES

Dioxyde d'azote mesure par échantillonneur passif

méthode d'échantillonnage: tube méthode d'analyse : Saltzman SP01

Bureau Veritas

Période de mesure

07/05/2012 jusqu'au 26/05/2012

F-98895 Noumea

Date d'analyse: 15.06.2012

blanc

0.007

réactif couleur: 22.05.2012

taux 9°C

0.8536 ml/min

Lieu Code: FVTA	début		fin		durée heures	code		absorption brute		concentration ug/m³			moyen ug/m³	écart stand. %		
	date	heure	date	heure		code	valeur 1	code	valeur 2	code	valeur 3	valeur 1			valeur 2	valeur 3
PS 28	07/05/2012	07:14	26/05/2012	06:52	455.63	43	0.018					0.9			0.9	
PS 23	07/05/2012	07:35	26/05/2012	07:13	455.63	3	0.063					5.2			5.2	
PS 21	07/05/2012	07:45	26/05/2012	07:23	455.63	2	0.018					0.9			0.9	
PS 22	07/05/2012	07:46	26/05/2012	07:33	455.78	50	0.015					0.6			0.6	
PS 1	07/05/2012	08:13	26/05/2012	08:19	456.10	36	0.021					1.2			1.2	
PS 2	07/05/2012	08:23	26/05/2012	08:26	456.05	29	0.059					4.8			4.8	
PS 24	07/05/2012	08:39	26/05/2012	08:40	456.02	51	0.044					3.4			3.4	
PS 3	07/05/2012	08:54	26/05/2012	09:55	457.02	4	0.050					3.9			3.9	
PS 4	07/05/2012	08:57	26/05/2012	09:59	457.03	17	0.049					3.8			3.8	
PS 5	07/05/2012	09:00	26/05/2012	10:02	457.03	33	0.056					4.5			4.5	
PS 6	07/05/2012	09:03	26/05/2012	10:06	457.05	38	0.080		Cobweb			6.8			6.8	
PS 7	07/05/2012	09:06	26/05/2012	10:10	457.07	10	0.045					3.4			3.4	
PS 8	07/05/2012	09:09	26/05/2012	10:13	457.07	28	0.045					3.4			3.4	
PS 9	07/05/2012	09:12	26/05/2012	10:15	457.05	30	0.052					4.1			4.1	
PS 10	07/05/2012	09:15	26/05/2012	10:19	457.07	11	0.054					4.3			4.3	
PS 11	07/05/2012	09:22	26/05/2012	10:24	457.03	5	0.068					5.6			5.6	
PS 12	07/05/2012	09:25	26/05/2012	10:29	457.07	22	0.047					3.6			3.6	
PS 13	07/05/2012	09:29	26/05/2012	10:37	457.13	42	0.050					3.9			3.9	
PS 14	07/05/2012	09:40	26/05/2012	10:45	457.08	46	0.049					3.8			3.8	
PS 15	07/05/2012	09:52	26/05/2012	10:55	457.05	79	0.038					2.8			2.8	
PS 17	07/05/2012	09:59	26/05/2012	11:05	457.10	75	0.120					10.6			10.6	
PS 18	07/05/2012	10:02	26/05/2012	11:08	457.10	115	0.098					8.5			8.5	
PS 19	07/05/2012	10:21	26/05/2012	11:44	457.38	119	0.036					2.6			2.6	
PS 20	07/05/2012	10:31	26/05/2012	11:55	457.40	109	0.032					2.2			2.2	
PS 16	07/05/2012	10:47	26/05/2012	11:30	456.72	81	0.062					5.1			5.1	
PS 29	07/05/2012	13:04	26/05/2012	08:00	450.93	103	0.047					3.7			3.7	
PS 25	07/05/2012	13:57	26/05/2012	12:15	454.30	95	0.016					0.7			0.7	
PS 26	07/05/2012	14:19	26/05/2012	12:33	454.23	71	0.030					2.0			2.0	
PS 27	07/05/2012	18:06	26/05/2012	13:02	450.93	65	0.022					1.3			1.3	
Blanc						125	0.008					<0.4			<0.4	

Date d'arrivée: 13.06.2012

Limite de détection 0.4 ug/m³ 14 jours

Les valeurs ne sont représentatives que pour le lieu de mesure immédiat. Conclusions pour des lieux plus éloignés sous réserve.

Incertitude www.passam.ch/products.htm

Ces données font partie d'une série de mesures à long-terme et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation de la société de passam sa.

N° rapport : 2118999/16/4/1 indice 0

date 10/07/12

Page 30 / 31



BUREAU
VERITAS

Dioxyde de soufre mesure par échantillonneur passif

méthode d'échantillonnage: tube

méthode d'analyse: chromatographie ionique SP10

Bureau Veritas

Période

07/05/2012 jusqu'au 26/05/2012

F-98895 Noumea

date d'analyse: 19.06.2012

blanc[ppm]

0.25

volume[ml]

4

taux d'accumulation

11.9 ml/min

20°C

Lieu	début	fin	durée	quantité SO ₂ [ppm] brute			concentration ug/m ³			moyen	écart
Code: FVTA	date	date	heure	code	valeur 1	valeur 2	valeur 1	valeur 2	valeur 3	ug/m ³	stand.%
PS 28	07/05/2012	07:14	26/05/2012	06:52	455.63	40	0.259	no detection		<0.3	
PS 23	07/05/2012	07:35	26/05/2012	07:13	455.63	58	0.693			3.6	
PS 21	07/05/2012	07:45	26/05/2012	07:23	455.63	41	0.489			2.0	
PS 22	07/05/2012	07:46	26/05/2012	07:33	455.78	56	0.270	no detection		<0.3	
PS 1	07/05/2012	08:13	26/05/2012	08:19	456.10	60	0.248	no detection		<0.3	
PS 2	07/05/2012	08:23	26/05/2012	08:26	456.05	31	0.656			3.3	
PS 24	07/05/2012	08:39	26/05/2012	08:40	456.02	52	0.355			0.9	
PS 3	07/05/2012	08:54	26/05/2012	09:55	457.02	39	0.605			2.9	
PS 4	07/05/2012	08:57	26/05/2012	09:59	457.03	48	0.561			2.5	
PS 5	07/05/2012	09:00	26/05/2012	10:02	457.03	33	0.574			2.6	
PS 6	07/05/2012	09:03	26/05/2012	10:06	457.05	42	0.576			2.7	
PS 7	07/05/2012	09:06	26/05/2012	10:10	457.07	50	0.631			3.1	
PS 8	07/05/2012	09:09	26/05/2012	10:13	457.07	35	0.525			2.2	
PS 9	07/05/2012	09:12	26/05/2012	10:15	457.05	32	0.876			5.1	
PS 10	07/05/2012	09:15	26/05/2012	10:19	457.07	43	1.005			6.2	
PS 11	07/05/2012	09:22	26/05/2012	10:24	457.03	47	1.714			12.0	
PS 12	07/05/2012	09:25	26/05/2012	10:29	457.07	44	0.837			4.8	
PS 13	07/05/2012	09:29	26/05/2012	10:37	457.13	38	0.771			4.3	
PS 14	07/05/2012	09:40	26/05/2012	10:45	457.08	36	0.618			3.0	
PS 15	07/05/2012	09:52	26/05/2012	10:55	457.05	68	0.409			1.3	
PS 17	07/05/2012	09:59	26/05/2012	11:05	457.10	82	2.492			18.3	
PS 18	07/05/2012	10:02	26/05/2012	11:08	457.10	88	2.161			15.6	
PS 19	07/05/2012	10:21	26/05/2012	11:44	457.38	89	0.438			1.5	
PS 20	07/05/2012	10:31	26/05/2012	11:55	457.40	75	0.429			1.5	
PS 16	07/05/2012	10:47	26/05/2012	11:30	456.72	74	0.266	no detection		<0.3	
PS 29	07/05/2012	13:04	26/05/2012	08:00	450.93	69	0.317			0.6	
PS 25	07/05/2012	13:57	26/05/2012	12:15	454.30	77	0.236	no detection		<0.3	
PS 26	07/05/2012	14:19	26/05/2012	12:33	454.23	67	0.279	no detection		<0.3	
PS 27	07/05/2012	18:06	26/05/2012	13:02	450.93	63	0.288	no detection		<0.3	
Blanc					432.00	102	0.179	no detection		<0.3	

Date d'arrivée: 13.06.2012

Incertitude de mesure www.passam.ch/products.htm

Limite de détection

0.3 ug/m³ 14 jours

Les valeurs ne sont représentatives que pour le lieu de mesure immédiat. Conclusions pour des lieux plus éloignés sous réserve.

Ces données font partie d'une série de mesures à long-terme et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation de la société de passam sa

M. H. L.

N° rapport : 2118999/16/4/1 indice 0

date 10/07/12

Page 31 / 31